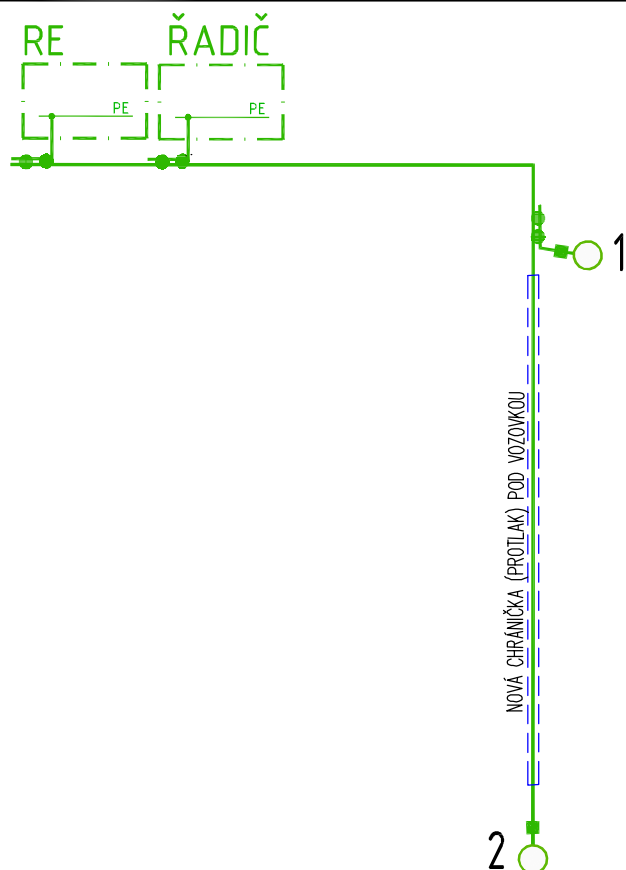


DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ



LEGENDA:



ZEMNÍCI DRÁT FeZn $\varnothing$ 8 mm
 SPOJENÍ 2x SVORKA PÁSEK-DRÁT, DRÁT- DRÁT
 STOŽÁROVÁ SVORKA SP1 (DRÁT)

PROVEDENÍ :



DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM BUDE
 PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2, čl. 415.2.1 a 415.2.2.
 OCHRANA VODIČE A ZPŮSB PROVEDENÍ BUDE DLE ČSN 33 2000-5-54, ed.2

POZNÁMKA :

A: PROVEDENÍ POSPOJOVÁNÍ

Pospojování na zemní drát FeZn $\varnothing$ 8mm a povrchová úprava spojů musí být provedena dle ČSN 33 2000-5-54, ed.2. Zemní spoje budou provedeny vždy dvěma zemními svorkami. Doplnující ochranné pospojování bude provedené ve společné výkopové rýze s kabely SSZ. Do doplňujícího ochranného pospojování je zahrnut ŘADIČ SSZ, rozvaděč RE, a všechny stožáry SSZ.

PS 401

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jan Panáček	  	 AŽD PRAHA S.R.O. DAST Brno Křižíkova 32 612 00 Brno E-MAIL: AZDDAST@AZD.CZ WEB: WWW.AZD.CZ	
KONTRLOVAL	Bc. Petr Pospíšil			
VYPRACOVAL	Ing. Šnajdr Erik			
STAVEBNÍK	Město Velké Popovice, Ringhofferova 1 251 69 Velké Popovice			
MÍSTO STAVBY	Velké Popovice, ul. Masarykova, k.ú. Velké Popovice [779342]			
NÁZEV STAVBY	PD PRO NOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ A OSAZENÍ SSZ V OBCI VELKÉ POPOVICE, ULICE MASARYKOVA		DATUM	06/2019
STAVEBNÍ OBJEKT	PS 401 SSZ PPCH na ulici Masarykova		FORMÁT	A4
ČÁST	D TECHNOLOGICKÁ ČÁST		MĚŘÍTKO	—
OBSAH:	DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ		STUPEŇ PD	DÚR+DSP
			ČÍSL. ZAKÁZKY	G40 I54 21
			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 07